

Cotwicze@p.m:

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
Łobzie
28.02.2023
Z up. bryg. mgr Int. Sebastian Kurłowicz
Z-ca Komendanta

PR.0761.1.2023



Informacja

**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Łobzie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Gminy Łobez w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Opracował:

kpt. Grzegorz Paluch

- zakres kontrolno-rozpoznawczy

mł. asp. Damian Mazur

- zakres operacyjny

Łobez, Luty 2023

1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie gminy Łobez pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W 2022 roku z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie na terenie gminy Łobez zostały przeprowadzone kontrole pod względem stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w następujących obiektach:

Rodzaj obiektów skontrolowanych	Liczba kontroli	Liczba obiektów	Ilość nieprawidłowości ogółem
Budynki użyteczności publicznej	7	12	44
Budynki produkcyjno-magazynowe	4	10	2
Obiekty zamieszkania zbiorowego	2	2	0
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	1	1	0
Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży	2	3	10
Obiekty leśne	2	27	12

W wyniku przeprowadzonych kontroli podjęto środki w postaci 12 decyzji administracyjnych nakazujące usunięcie nieprawidłowości mający wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów i przebywających w nich osób. Przeprowadzono również 16 odbiorów budynków w celu stwierdzenia zgodnego wykonania obiektu z przedłożonym projektem budowlanym oraz z przepisami ppoż. W tym 2 budynki uzyskały sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 1 budynek zostały dopuszczone do użytkowania z uwagami, pozostałe bez uwag.

W ramach organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zimy oraz ferii zimowych 2021/2022 roku, w aspekcie trwania stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 w Województwie Zachodniopomorskim, wskazane zalecenia były w szczególny sposób podporządkowane oraz na bieżąco aktualizowane pod kątem obowiązujących ograniczeń, wynikających ze stanu epidemii wywołanym zagrożeniami wirusem SARS-CoV-2. Gotowość na podejmowanie powierzonych zadań była poparta z zachowaniem reżimu sanitarnego, jak i z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej (maseczka oraz płyn do dezynfekcji rąk). Jednakże informuję,

że z uwagi na niepokojący wzrost liczby zakażeń wśród dzieci, panujący w szkołach podstawowych naszego powiatu tuż przed rozpoczęciem terminu wycieczki przypadającego od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r., Komendant Powiatowy PSP w Łobzie, ograniczył kontakt i spotkania w wyżej wspomnianych placówkach dydaktycznych.

Liczba wydanych opinii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych w rozbiu na tryb w jakim one zostały wydane wynosiła 0, ponieważ nie odnotowano zgłoszeń obiektów, w których miałyby odbywać się zbiorowe wycieczki dzieci i młodzieży czy też imprezy masowe itp.

W związku z organizacją działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie letniego wycieczki w powiecie łobeskim pn. "Bezpieczne Wakacje 2022", informuję iż podejmowane działania w celu poprawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie, w okresie wakacyjnym 2022 roku, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, w okresie przedwakacyjnym przeprowadził kontrolę w trzech ośrodkach wycieczkowych: w jednym ośrodku na terenie gminy Węgorzyno oraz w dwóch ośrodkach na terenie gminy Radowo Małe. Spośród obiektów użyteczności publicznej zgłoszonych w celu organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży, kontrolę podjęto w dwóch obiektach na terenie miasta Łobez, w tym jeden z obiektów nie spełnił wymagań ochrony przeciwpożarowej, na co Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie wydał opinię negatywną.

Podczas powyższych kontroli został sprawdzony stan techniczny obiektów i terenów, zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeglądy instalacji użytkowych występujących w obiektach, sprawdzenie możliwości przeprowadzenia sprawnej ewakuacji i ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej. Spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w pozostałych obiektach i na ich terenach w obrębie których organizowany był wycieczki dzieci i młodzieży, pozwoliło na wydanie opinii pozytywnych.

W miesiącu czerwcu, miesiącu będącym preludium do zbliżających się wakacji, w ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2022”, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie wraz z przedstawicielem Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedstawili uczniom Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie zasady bezpieczeństwa

pożarowego, bezpieczeństwa nad wodą, bezpieczeństwa podczas anomalii pogodowych oraz zasady udzielania pomocy przedmedycznej. Przedstawili jak zachować czujność i rozwagę z chwilą korzystania z sieci internetowej z uwagi na zagrożenia związane z atakami hackerskimi. Przypomnieli zasady zdrowego trybu życia i odżywiania w trakcie wypoczynku. Dobrą okazją do przekazania powyższej wiedzy był tygodniowy cykl odwiedzin dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym powiatu łobeskiego, które przeprowadzano na terenie Komendy Powiatowej w Łobzie w ramach „Dni otwartych strażnic”.


W miesiącu lipcu i sierpniu przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie oraz Komendy Powiatowej Policji w Łobzie przeprowadzono szereg prelekcji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie trwających wakacji a także pokazów z udzielania pomocy przedmedycznej. Spotkania odbyły się na terenach ośrodków wypoczynkowych i rekreacyjnych w miejscowościach Trzebawie, Radowo Małe, Mołdawin, w ośrodkach kultury w miastach: Łobez oraz Resko oraz w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Łabuń Wielki, Przemysław, Unimie, Grabowo, Mołstowo, Ługowina, Komorowo, Starogard, Wyszewo, Zagórzycy, Zajezerze.

Przez okres wakacji wszelkie prelekcje, pogadanki i pokazy miały na celu przedstawienie dzieciom, młodzieży, rodzicom, wychowawcom, zagrożeń, z jakimi mogą spotkać w czasie wakacji, a także przybliżenie im tematyki ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznego korzystania z akwenów.


W programie „Bezpieczne Wakacje 2022” promowany przez KP PSP Łobez na terenie powiatu uczestniczyło 551 dzieci i młodzieży oraz 59 osób dorosłych.

Analiza działań ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.

W roku 2022 na terenie powiatu łobeskiego odnotowano 1056 zdarzeń z czego 289 na terenie Gminy Łobez, gdzie doszło do największej ilości zdarzeń z pośród gmin powiatu łobeskiego. Odnotowaliśmy o 330 więcej miejscowych zagrożeń w stosunku do poprzedniego roku w skali powiatu. Spowodowane to było głównie anomaliami pogodowymi w pierwszym kwartale 2022 r. Ilość pożarów utrzymała się na podobnym poziomie i wynosi średnio 226 zdarzeń porównując z 2021 r.

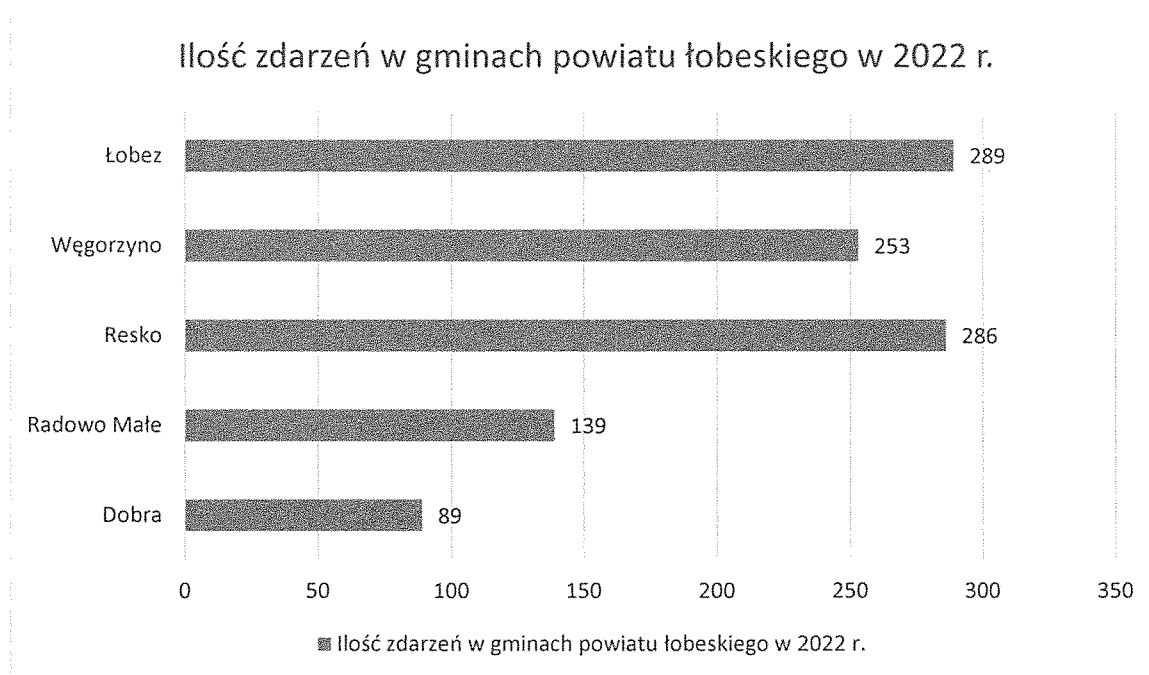

W 2022 r. na terenie gminy Łobez doszło do 289 zdarzeń co spowodowało wzrost o 78 zdarzeń w stosunku do roku 2021. Główną przyczyną były duży wzrost zdarzeń związanych z usuwaniem skutków wichur przechodzących przez Gminę Łobez na początku 2022 roku.

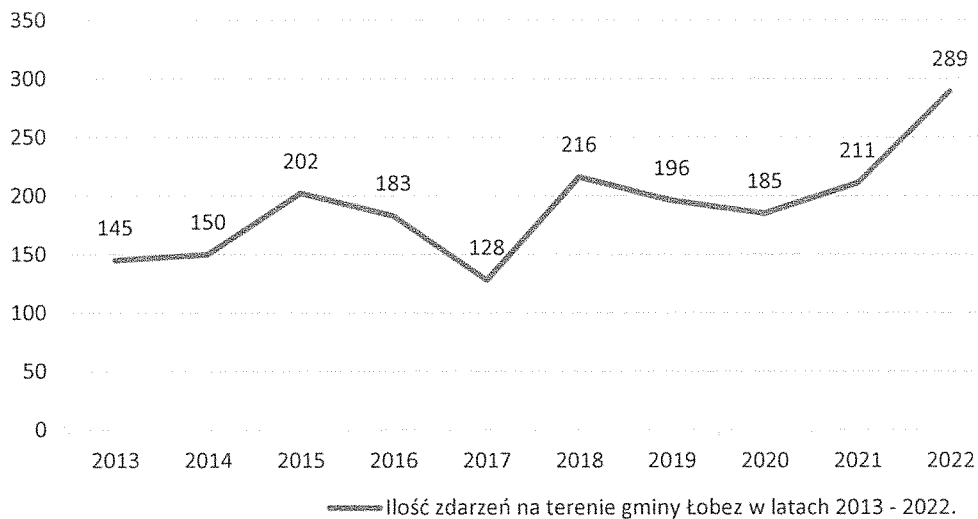


Udział Jednostek OSP z terenu gminy Łobez w działaniach ratowniczo-gaśniczych w rozbiu na rodzaj zdarzenia Lata 2021-2022


Lp	Jednostka OSP	2021				2022			
		P	MZ	AF	Razem	P	MZ	AF	Razem
3	Bonin	0	2	0	2	1	9	0	10
4	Zagórzycze	10	14	0	24	13	39	1	53

Kolor czerwony – jednostka włączona do KSRG.


Wykres ze względu na rodzaj powstałych zdarzeń na terenie gminy Łobez

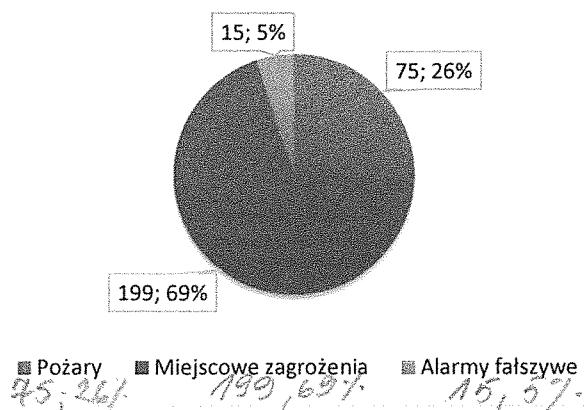

Pożary sadzy w przewodzie kominowym

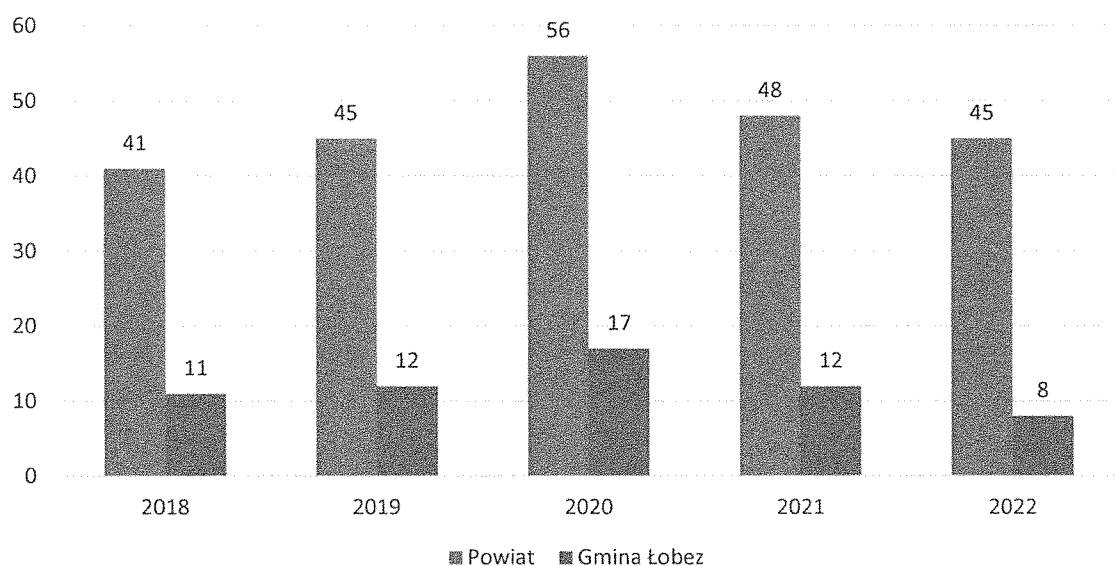

Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach

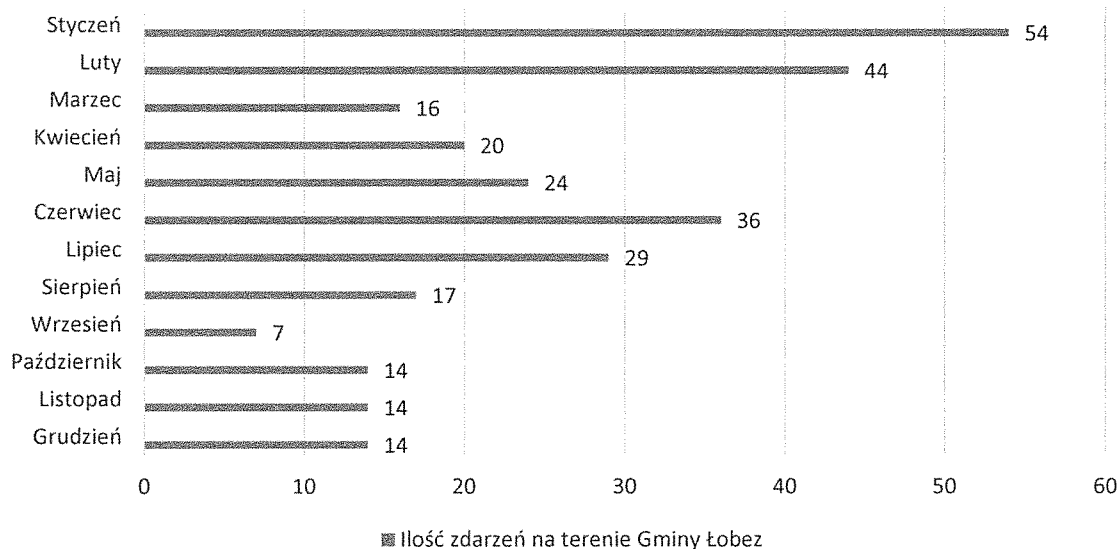

2. Szkolenia jednostek PSP i OSP

3.1. Inspekcje Gotowości Operacyjnej JRG

W 2022 roku przeprowadzono 3 inspekcje, po jednej inspekcji na każdej zmianie służbowej wg punktów:

3.1.1 Alarmowanie:

Podczas kontroli średni czas wyjazdu jednostek po zaalarmowaniu wynosi około 1 minuty, wyjazdy były zgodne z zasadami BHP.

3.1.2. Gotowość ratowników

W podziale bojowym JRG Łobez w roku 2022 służbę pełniło 33 funkcjonariuszy.

- 3 oficerów
- 7 aspirantów
- 16 podoficerów
- 7 szeregowych

Aktualne przeszkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy posiadała 33 funkcjonariuszy, uprawnienia do obsługi podnośników 22, ukończony kurs chemiczny 5, obsługi agregatów 5, konserwatorów podnośników 2, ster motorzystów 19, napełniania zbiorników ciśnieniowych 5, ratownictwo poszukiwawcze 7, ratownictwo techniczne 12, działania RIT 6, ratownictwo lodowe 6, ratownictwo chemiczne 12, gaszenie pożarów wewnętrznych 13, ratownictwo wodne 6, ratownictwo wysokościowe 9.

Wyposażenie osobiste strażaka:

- Hełm – 33
- Latarka – 33
- Nóż – 33
- Gwizdek – 33
- Maski aparatu oddechowego – 33

Wyposażenie specjalne strażaka:

- Ubranie specjalne – 33
- Rękawice specjalne – 33
- Kominarka niepalna – 33
- Buty specjalne – 33
- Ubranie koszarowe – 66

3.1.3. Gotowość pojazdów i sprzętu silnikowego

Samochody znajdujące się w podziale bojowym

Lp	Rodzaj samochodu	Rok produkcji
1.	GBA 3/16	2020
2.	GBA-Rt 2,5/24 Renault	2011
3.	GCBA 9,5/50/5	2018
4.	SHD 25 Man	2014
5.	SLRR Nissan	2005
6.	SLRR Mitsubishi	2022
7.	Quad	2021

3.1.4. Przygotowanie zawodowe - sprawdzian teoretyczny

Funkcjonariusze w ciągu roku kilkakrotnie przechodzili sprawdziany wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wyniki sprawdzianu teoretycznego oceniono na poziomie dobrym.

3.1.5. Ćwiczenia ratownicze

Ratownikom przedstawiono założenie ratownicze które musieli wykonać zgodnie ze sztuką pożarniczą. Zadania wykonane na poziomie dobrym.

3.2. Inspekcje Gotowości Operacyjnej Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

W 2022 roku przeprowadzono trzy inspekcje gotowości operacyjnej wg punktów:

I. Obsada osobowa

Ocenie podlega znajomość obszaru chronionego, znajomość potencjału ratowniczego, umiejętność obsługi wyposażenia technicznego i informatycznego SK, umiejętność korzystania z dokumentacji SK, znajomość prowadzenia łączności radiowej, dyscyplina – brak uwag.

II. Sprawność środków technicznych. Ze względu na wiek sprzętu i stan instalacji elektrycznej SKKP Łobez trzeba poważnie rozważyć kompleksowy remont w/w stanowiska.

III. Ćwiczenie aplikacyjne: Dyżurny stanowiska kierowania podlega okresowej ocenie i sprawdzianom wiedzy na zasadzie aplikacji. W wyniku prowadzonych kontroli wewnętrznych nie stwierdzono uwag.

Aplikacja; zadaniem dyżurnego stanowiska kierowania jest odebranie zgłoszenia o zdarzeniu, zadysponowaniu odpowiednich jednostek oraz służb, wspomaganie i koordynacja działań, współdziałanie z dyspozytorami innych służb, zapewnienie zabezpieczenia operacyjnego terenu.

3.3. Inspekcje Gotowości Operacyjnej Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

W 2022 roku zespół powołany przez Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie dokonał inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP z powiatu łobeskiego. Wszystkie **Inspekcje Gotowości Operacyjnej** przeprowadzono zgodnie z „Ramowymi wytycznymi Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu

przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG”

Wyniki inspekcji

Nazwa OSP	Wykaz przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej w roku 2021	
	Data/godzina	Ocena z inspekcji
Zagórzycy	27.06.2022/09:00	4

(metoda oceny inspekcji, od 2-5 zgodnie z ramowymi wytycznymi KG PSP)

Nieprawidłowości były omawiane w trakcie inspekcji, po inspekcji wystosowano pisma do prezesów OSP z omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości.

Wiek samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu OSP.

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	Auto	Rok produkcji auta	Wiek auta (lata)
22	Łobez	Zagórzycy	GBA 3/16	1993	30
			Mikrobus T4	2001	22
23		GBA 2,5/16	2022	1	
24		Bonin	GLBA 1/2,5	2004	18
25			GLBAM 1/8/8	1978	44

3. Gotowość operacyjna jednostek OSP w KSRG.

Jednostka OSP Zagórzycy jako jednostka włączona do KSRG jest wyznaczona do realizacji zadań z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w zakresie:

- a. ratownictwa wodnego,
- b. ratownictwa wysokościowego,
- c. ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
- d. ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego,
- e. ratownictwa technicznego.

- Wyposażenie jednostek KSRG w podstawowy sprzęt ratowniczy

Nazwa jednostki OSP w KSRG	NORMATYW	OSP Zagórze
Aparaty ochrony dróg oddechowych	4	4
Zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - komplet torba PSP R1, szyny Kramera, deska	1	1
Hydrauliczne narzędzia ratownicze (podać informację o ukompletowaniu)	1	1
Pompy do wody zanieczyszczonej	1	1
Agregaty prądotwórcze w kW		5,6 kW
Oświetlenie		Najaśnica 3x500W

- Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych

2

Lp.	Wyposażenie samochodu przeznaczanego do prowadzenia ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym	j.m.	OSP w KSRG (Normatyw)	Ilość sprzętu na wyposażeniu OSP Zagórze
1	Wyposażenie indywidualne ratownika biorącego udział w działaniach na obszarach wodnych:	zestaw	*) 2	
	1) Suchy skafander ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami	szt.	1	2
	2) Skafander nurkowy typ mokry w komplecie z kapturem i rękawicami, butami i pasem balastowym	szt.	1(R)	0
	3) Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wytrzymałości min. 80N ¹⁾	szt.	1	2
	4) Rzutka ratownicza	szt.	1	2
	5) Sprzęt ABC (płetwy, maska nurkowa, fajka do oddychania)	zestaw	1	2
	6) Kask ochronny do ratownictwa wodnego	szt.	1	2
	7) Nóż ratowniczy	szt.	1	2
	8) gwizdek	szt.	1	2
2	Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz” lub boja SP	szt.	1	2
3	Lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m bębnie lub w zasobniku	szt.	2	1

4	Lornetka	szt.	1	0
5	Megafon(tuba głośnomówiąca)	szt.	1	3
6	Śruba lodowa	szt.	4	0
7	Kolce lodowe	para	2	0
8	Nakładki antypoślizgowe na buty	para	2	0
9	Zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. sanie lodowe, trap pneumatyczny)	zestaw	1	1
10	Skuter wodny z platformą ratowniczą	zestaw	1(R)	0
		w		

*)- W liczbie przyjętej dla osób, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych.

1) – zaleca się aby kamizelka posiadała klamrę umożliwiającą szybkie wypięcie z liny asekuracyjnej.

(R)- Sprzęt rekomendowany.

- Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym

Lp.	Nazwa wyposażenia	Normaty w sztuk	Ilość sprzętu na wyposażeniu OSP Zagórzycze
1.	Worek typu "jaskiniowego na sprzęt"	1	0
2.	Worek typu „jaskiniowego na linę”	3	0
3.	Lina półstatyczna 50m	1	0
4.	Lina półstatyczna 25m	2	0
5.	Taśma szyta min. 150 cm	10	0
6.	Karabinki stalowe z zabezpieczeniem (duży prześwit)	15	0
7.	Błoczek ratowniczy podwójny	1	0
8.	Błoczek ratowniczy pojedynczy	1	0
9.	Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym punktem „A” z przodu i z tyłu	2	0
10.	Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą	2	0
11.	Lonża regulowana	3	0
12.	Uprząż ewakuacyjna (trójkąt ewakuacyjny)	1	0
13.	Ośłona na linę	3	0
14.	Ośłona na krawędź	1	0
15.	Trójnóg ratowniczy*	1	0
16.	Latarka czołowa**	3	0
17.	Kask**	3	0

*- W powiecie w trójnóg ratowniczy powinna być wyposażona przynajmniej jedna jednostka ochrony przeciwpożarowej realizująca zadania ratownictwa wysokościowego w KSRRG w zakresie podstawowym.

** - Sprzęt zalecany

- Minimalny normatyw wyposażenia w zakresie podstawowym dla ratownictwa chemicznego.

Lp.	Wyposażenie samochodu przeznaczonego do prowadzenia ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym	j.m.	OSP w KSRG (Normatyw)	Ilość sprzętu na wyposażeniu OSP Zagórzycze
1	Standardowy sprzęt i pojazd do realizowania podstawowych czynności ratowniczych	kpl.	1	2
2	Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. Typ 3 wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną	kpl.	6	6
3	Aparat ochrony układu oddechowego	kpl.	6	5
4	Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej	szt.	1	0
5	Zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru	kpl.	1	1
6	Urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące*	szt.	1	1

*- nie jest obowiązkowe w OSP

- Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowych czynności ratowniczych

Lp.	Nazwa wyposażenia	j.m.	Normatyw dla OSP w KSRG	Ilość sprzętu na wyposażeniu OSP Zagórzycze
1	Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) o sile uciągu min.800 kg wraz z-** liną min. 20 mb.	kpl.	1	0
2	Podręczny sprzęt burzący i pomocniczy: wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny), łom prosty o długości 130 cm, młot ręczny 5 kg, siekera 1,5 kg, szpadle, szufla, kilof, przecinak ręczny, przebijak ręczny.	kpl.	1	0
3	Norzyce do cięcia prętów i drutu o średnicy min. 10 mm.	szt.	1	0
4	Piła ręczna do metalu wraz z zapasowymi brzeszczotami	kpl.	1	0
5	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm o napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem.	szt.	1	0
6	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton – min. Po 3szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.). Średnica tarczy min. 350 mm.	Kpl.	1	0
7	Agregat prądotwórczy o napędzie spalinowym i mocy dostosowanej do posiadanego sprzętu, min. 2kVA jednofazowy	Kpl.	1	1
8	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min 20m.	Szt.	1	1
9	Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm.	Kpl.	1	1
10	Rozpierzacz ramieniowy z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami). ***	Szt.	1	1

11	Hydrauliczne nożyce do cięcia. ***	Kpl.	1	1
12	Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych (krzyżowe, klinowa, stożkowa) o różnych długościach.	Kpl.	2 (o różnej długości)	2
13	Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO (praca na przemienna urządzeń)	Szt.	1	1
14	Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m.	Kpl.	2	2
15	Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50kN do 300 kN.**			
16	Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych.**	Kpl.	1	1
17	Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6dm ³ **.	Szt.	1	1
18	Megaфон ręczny	Szt.	1	1
19	Zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru i CO ₂ . *	Kpl.	1	1
20	Urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące. **	Szt.	1	1

*- dopuszcza się przyrządy wielofunkcyjne.

** - dla OSP sprzęt zalecany.

***- dopuszcza się zestaw typu kombi.

- Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa technicznego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych.

Lp.	Nazwa wyposażenia	j.m.	Normatyw dla OSP w KSRG	Ilość sprzętu na wyposażeniu OSP Zagórzycze
1	Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami)	szt.	1	1
2	Hydrauliczne nożyce do cięcia	kpl.	1	1
3	Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych (krzyżowe, klinowa, stożkowa) o różnych długościach	kpl.	2 (o różnych długościach)	1
4	Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO	szt.	1	1
5	Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m.	kpl.	2	1
6	Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN	szt.	2 (Z)** o różnej nośności	1

7	Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych	kpl.	1 (Z)**	1
8	Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l.	szt.	1 (Z)**	1
9	Piłarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym	szt.	1	2
10	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym	kpl.	1	1
11	Zbijak do szyb hartowanych	szt.	1	1
12	Nóż do pasów bezpieczeństwa	szt.	1	1
13	Zestaw szekli i pętli linowych do wyciągarki*	kpl.	1	0

*- w przypadku gdy jednostka posiada na wyposażeniu wyciągarkę

** - (Z) zalecane dla jednostek OSP

4. Przeglądy techniczne sprzętu

OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE POJAZDÓW I SPRZĘTU PLYWAJĄCEGO, SPRZĘTU SILNIKOWEGO ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU POŻARNICZEGO OSP w 2022 r.

Przeglądy przeprowadziła komisja w składzie:

- mł. bryg. Sebastian Kurłowicz
- mł. asp. Damian Mazur
- st. ogn. Piotr Sosnowski
- st. techn. Zenon Pachałko

Elementy podlegające ocenie:

1. Sprawność techniczna pojazdów.
2. Utrzymanie i konserwacja pojazdów.
3. Sprawność techniczna sprzętu.
4. Utrzymanie i konserwacja sprzętu.
5. Dokumentacja eksploatacyjna.

OSP w KSRG	Wykaz przeprowadzonych przeglądów w 2022 r.	
	Data przeglądu	Ocena końcowa
Zagórzycze	12.10.2022 r.	3,9
Węgorzyno	12.10.2022 r.	4,5
Dobra	12.10.2022 r.	3,9
Radowo Małe	12.10.2022 r.	3,9
Resko	11.10.2022 r.	4,0
Łosońnica	11.10.2022 r.	3,2

Średnia ocena końcowa, kontrolowanych OSP w w/w zakresach – 3,9.

5. Ćwiczenia i manewry

W 2022 roku przeprowadzono ćwiczenia pożarnicze w których udział wzięło JRG Łobez i Jednostki OSP z powiatu:

1. Ćwiczenia gminne **18.03.2022** – „Wiatrołom 2022”, Strzemiele; udział - JRG Łobez, OSP Radowo Małe, OSP Czachowo.
2. Ćwiczenia między powiatowe **23.04.2022** „Lasy 2022”, Rzepczyno; udział – JRG Łobez, OSP
3. ,Zagórzycze, OSP Bonin, OSP Resko, OSP Radowo Małe.
4. Ćwiczenia zgrywające **19.07.2022** „DPS 2022” Resko; udział – JRG Łobez, OSP Resko
5. Ćwiczenia **27.09.2022** – „DINO 2022”, Łobez; udział - JRG Łobez, OSP Zagórzycze, OSP Bonin, OSP Resko, OSP Łosońnica, OSP Radowo Małe, OSP Węgorzyno.

Szkolenia

W roku 2022 Komenda Powiatowa przeprowadziła kurs podstawowy dla strażaków ratowników OSP:

- Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 17.09.2022 - 20.11.2022 – ukończyło 16 absolwentów:
 - OSP Resko - 4,
 - OSP Zagórzycze - 1,
 - OSP Węgorzyno - 2,
 - OSP Radowo Małe - 2,
 - OSP Łosońnica- 4,
 - OSP Bonin - 2,
 - OSP Zwierzynek - 1.

Potrzeby szkoleniowe.

Potrzeby szkoleniowe jednostek OSP, włączonych do KSRG z terenu gminy Łobez.

- Ratownictwo chemiczne i ekologiczne - 5
- Ratownictwo wodne -5
- Ratownictwo techniczne - 8
- Gaszenie pożarów wewnętrznych - 8
- Działania poszukiwawczo – ratownicze - 5
- Kwalifikowana pierwsza pomoc - 3

6. Dotacje dla jednostek OSP.

W 2022 r. dla Jednostek OSP będących w KSRG przyznawane były dotacje na wykonanie zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.

Przyznana kwota w większości przypadków składała się z dwóch kwot:

- I. Kwota na tzw. „Wydatki Bieżące” (sprzęt i środki techniczne o jednostkowej kwocie zakupu nie przekraczającej 10 000 zł, służące do zapewnienia gotowości bojowej jednostki)
- II. Kwota na tzw. „Zakupy Inwestycyjne”

Warunkiem otrzymania dotacji KSRG na „Zakupy Inwestycyjne” był podobnie jak w latach ubiegłych udział własny jednostki minimum 20 % przewidywanej wartości

sprzętu i środków technicznych wskazywanych jako priorytety do zakupu w roku 2021.

Rozdział dotacji „KSRG” w roku 2022 przedstawiał się następująco:

Jednostka	Rodzaj kosztów	Całkowity koszt zakupu [zł]	z tego pokryty z dotacji [zł]	z tego pokryty z środków własnych [zł]
OSP Zagórzycy	Bieżące	9 670,00	6 000,00	3 670,00
	Inwestycyjne	920 000,00	500 000,00	420 000,00
łącznie:		929 670,00	506 000,00	423 670,00

OSP Zagórzycy w związku z konkursem OSP na Medal „SZCZEPIMY SIĘ Z OSP” zajęło wysokie piąte miejsce (na 34 OSP zakwalifikowane do konkursu) w województwie zachodniopomorskim.

OSP	Premia na start	Premia za Szczepienia OSP	Konkurs OSP na Medal „Szczepimy Sie z OSP”	RAZEM
Zagórzycy	3 000,00zł	18 960,00zł	20 000,00zł	41 960,00zł

7. Uwagi i wnioski.

- Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Łobez jest na poziomie dobrym. Wyposażenie jednostek OSP jest na satysfakcjonującym poziomie. Na korzyść bezpieczeństwa gminy przemawia fakt, iż na jej terenie znajduje się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Taki stan pozwala na utrzymanie 15 minutowego czasu dojazdu do zdarzeń, co niejednokrotnie jest nieosiągalne przez jednostki OSP, w których strażacy, głównie kierowcy w godzinach 6.00 do 16.00 wykonują inne zajęcia (praca zawodowa, nauka itp.).
- Jednostka OSP Zagórzycy jest w stanie samodzielnie podjąć czynności ratownicze w zakresie specjalistycznym na wystarczającym poziomie. Jednakże, aby Jednostki OSP Gminy Łobez mogły skutecznie i bezpiecznie likwidować pożary i miejscowe zagrożenia należy:
 - bezwzględnie przestrzegać warunki udziału druhow w działaniach ratowniczo-gaśniczych (strażacy powinni być przeszkoleni, ubezpieczeni, posiadać aktualne

badania lekarskie oraz odpowiednio wyposażeni w kompletne i atestowane ochrony osobiste tj: umundurowanie bojowe, kominiarki niepalne, buty specjalne);

- podjąć działania w celu zapewnienia pełnej obsady pojazdów pożarniczych;
 - zapewnić kierowców pojazdów pożarniczych (kierowcy muszą posiadać badania psychologiczne uprawniające ich do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych);
 - utrzymywać w sprawności pojazdy pożarnicze;
 - sukcesywnie brać udział w szkoleniach doskonalących (ćwiczenia ratownicze);
 - zapewnić minimalne wykształcenie Druhów OSP;
 - pozyskać nowych członków OSP w tym kierowców.
- Dużym problemem jest sieć hydrantowa (brak sieci spełniającej wymogi) na potrzeby prowadzenia działań gaśniczych.
 - Organizacja łączności radiowej na terenie gminy Łobez oraz całego powiatu łobeskiego wymaga zdecydowanych inwestycji. Ze względu na topografię terenu istnieją obszary (zagłębienia terenu), w których łączność radiowa jest niemożliwa. Problem łączności radiowej zostałby rozwiązany poprzez rozmieszczenie przekaźników radiowych na terenie powiatu lub wymiana łączności z analogowej na cyfrową.

